



BROJ: 3760/1
DATUM: 12.07.2022. godine
LAZAREVAC

PREDMET: ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

Molimo Vas da nam dostavite ponudu za nabavku radova :

SANACIJA POSTOJEĆIH VRELOVODNIH CEVI Ø610/710

I Vašom ponudom obuhvatiti jedinične i ukupnu cenu radova, prema specifikaciji u Obrascu br.3. PONUDA.

II Rok realizacije je odmah po usvajanju ponude odnosno obostranog potpisivanja ugovora.

Rok izvođenja radova ne može biti duži od 15 dana.

Uvodne napomene

Glavna magistrala toplifikaconog sistema Lazarevca (od "Toplane" u Vreocima do pumpne stanice u objektu "Š-0", na ulazu u Lazarevac) izvedena je predizolovanim cevima NV600 dužine oko 6,5 km. Završna trećina vrelovoda (oko 2,3 km) je podzemno položena u zemljani rov, osim samog kraja (oko 50 m trase) koji je položen u betonskom kanalu ispod ulice Veljka Vlahovića.

Na prilazu pumpnoj stanici, neposredno pre ulice Veljka Vlahovića cevi iz zemljanog rova ulaze u podzemnu betonsku komoru u kojoj su smešteni zglobni kompenzatori (neophodni zbog promene pravca trase u tom delu).

Iz ove komore cevi se uvode u betonski kanal svetlog otvora oko 2,00x0,80 m, dužine oko 35 m (sa skretanjem oko 15° oko 4 m od ulaza). Kanal je izgrađen vrlo plitko i sa gornje strane zatvoren je demontažnim betonskim pločama. U zoni kolovoza ulice Veljka Vlahovića preko ovih ploča je izведен asfaltni sloj.

Predizolovane cevi u kanalu (Ø610,0x7,1/710 mm, "Izolir" -Zrenjanin) su predizolovane dvoslojnom izolacijom (sloj mineralne vune + PUR pena), a završni sloj je spirofalc Al-lim (preko Al-lima lima je spiralno namotana-zalepljena zaštitna bitumenska traka). **Zbog male unutrašnje visine kanala cevi imaju smanjenu debljinu izolacije (spoljni prečnik 710 mm).**

Cevi su u betonskom kanalu oslonjene u 5 tačaka svaka. Na dnu kanala je ankerisano 5 pravouganih čeličnih ploča (od zida do zida kanala) po kojima klizaju oslonci cevi. Na predizolovanim cevima (na poziciji svake osalone ploče) uklonjena je izolacija i zavareni su čelični oslonci od U-profila (dimenzije oko 200x200 mm) kojim se cev oslanja na ploču u kanalu.

KRATAK OPIS planiranih mašinskih radova

Zbog grešaka u zavarivanju oslonaca (U-profila) na čelične cevi (2005.godine), poslednjih sezona dolazilo je do pojave pukotina koje su sanirane kroz hitne intervencije.

Potreбно je izvršiti zamenu SVIH segmenata cevi na kojima se nalaze oslonci (U-profil).

U zoni svakog oslonca (U-profila) ukloniti izolaciju i iseći ugroženi segment čelične cevi (sa osloncem). Na to mesto ubaciti i zavariti identičan segment cevi, na kome je prethodno zavaren novi oslonac. Naknadno izolovati ceo segment (sloj mineralne vune + PUR pena + Al-lim).

DETALJAN OPIS planiranih radova

(građevinske radove izvodi INVESTITOR)

1. Otvaranje kanala uklanjanjem gornjih ploča (dizalicom) i odlaganje pored ulice Veljke Vlahovića – obaveza Investitora (JP”Toplifikacija”).
2. Presecanje cevi u otvorenom kanalu (svaku cev na 3 mesta – ukupno 6 sečenja). Dva “srednja” reza će biti u zoni neposredno uz ulicu Veljka Vlahovića, strana ulice prema objektu „Š-0“. Sečenje se izvodi brusilicom i pločom debljine 1mm. Prethodno skinuti spirofalc izplaciju u širini 300mm, (po 150mm sa svake strane mesta sečenja)
3. U zoni rezova Investitor će prethodno ukloniti (razbiti) bočne zidove kanala kako bi se omogućio pristup cevima radi isecanja i naknadnog zavarivanja završnih montažnih varova.
4. Isečeni delovi cevi (2 cevi po oko 15 m i 2 po oko 22 m) dizalicom se odlažu na radilišni plato pored ulice Veljka Vlahovića (**priprema odgovorajućeg radilišta obaveza je Investitora a izborr miko lokacije u dogovoru sa izvođačem radova**).
5. Deo kanala u zoni kolovoza ulice Veljka Vlahovića odmah se zatvara betonskim pločama (obaveza Investitora), radi otvaranja saobraćaja.
6. Vrši se isecanje segmenata cevi na kojima se nalaze oslonci – 10 segmenata, ukupno 20 rezova. Dužina segmenta biće prema stanju cevi u zoni oslonca (oko 0,5 – 1,5 m).
7. Svaki segment se menja identičnim novim segmentom čelične cevi sa zavarenim novim osloncem.
8. Prethodno se na svakoj cevi pozicionira i zavaruje novi oslonac (kratak U-profil u odgovarajućoj meri smanjene visine). Visina svakog oslonca mora biti identična visini oslonca koji zamjenjuje. Svaki oslonac (U-profila) mora biti zatvoren sa prednje i zadnje strane (potpunim zavarivanjem odgovarajuće oblikovane čelične ploče) – cilj je da se oslonac formira kao zatvorena “kutija” da bi se izbegao prodor vlage u taj prostor.
9. Posle zavarivanja u profila na segmentu i zatvaranja “kutije” ceo segment i oslonac se zaštićuju dvoslojnim antikorozivnim premazom.
10. Posle zavarivanja svakog segmenta na “njegovo” mesto, radiografski snimiti izrađene sučeone varove.
11. Po zavarivanju novog segmenta sa osloncem vrši se njegova izolacija. Na svakom segmentu postaviti sloj mineralne vune oko cevi. Zatim nad segmentom izraditi završnu “ljusku” od Al-lima (sa prorezom za oslonac) i MAŠINSKIM punjenjem napuniti PUR penom.
12. Kada su svi mašinski radovi van kanala završeni, ponovo se uklanjaju gornje ploče kanala u zoni kolovoza (obaveza Ivestitora).
13. Sva 4 dela vrelovodnih cevi dizalicom se vraćaju na svoje pozicije u kanal.
14. Deo kanala u zoni kolovoza ulice Veljka Vlahovića odmah se zatvara betonskim pločama (obaveza Investitora), radi otvaranja saobraćaja.
15. U kanalu i komori sa kompenzatorima se vrši zavarivanje i radiografsko snimanje 6 montažnih varova i izrada 6 spojnica (mineralna vuna+PUR pena+Al-lim).
16. Vraćaju se preostale ploče i zatvara kanal (obaveza Investitora).

PODELA POSLOVA (između Izvođača i Investitora)

Investitor (JP "Toplifikacija") obezbeđuje sav OSNOVNI materijal: čelične cevi NV600, U-profile, mineralnu vunu, PUR penu i Al lim.

Investitor vrši sve potrebne građevinske i prateće rade (priprema gradilišta, uklanjanje i vraćanje ploča, rušenja i betoniranja kanala i slično).

Izvođač obezbeđuje sva sredstva, uređaje i alate za svoj rad kao i prateće materijale.

Dizalicu za izvođenje mašinskih i građevinskih rade obezbeđuje Investitor.

III U postupku mogu da učestvuju svi zainteresovani privredni subjekti. koji ispunjavaju obavezne uslove i to:

1.	Privredni subjekat je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar
2.	Privredni subjekat i njegov zakonski zastupnik u prethodnih pet godina nije pravosnažno osuđen za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđen za krivična dela zloupotrebe u vezi sa javnim nabavkama, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare u obavljanju privredne delatnosti, krivično delo zloupotrebe službenog položaja i krivično delo poreske utaje
3.	Privredni subjekat je izmirio dospele poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje
4.	Privredni subjekat nije, u periodu od prethodne dve godine, povredio obaveze u oblasti zaštite životne sredine, socijalnog i radnog prava, obavezu isplate ugovorene zarade ili drugih obaveznih isplata
5.	Privredni subjekat nije u sukobu interesa, u smislu Zakona o javnim nabavkama, koji ne može da se otkloni drugim merama
6.	Privredni subjekat nije pokušao da izvrši neprimeren uticaj na postupak odlučivanja naručioca ili da dođe do poverljivih podataka koji bi mogli da mu omoguće prednost u postupku javne nabavke

Ispunjeno uslova dokazuju se dostavljanjem izjave kojom ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove (Obrazac broj 2. Konkursne dokumentacije).

IV Uslovi i način dostavljanja ponude

Ponuđač dostavlja:

- Popunjen, potpisani i overen Obrazac br. 1. Podaci o ponuđaču
- Popunjen, potpisani i overen Obrazac br. 2. Izjava
- Popunjen, potpisani i overen Obrazac br. 3. PONUDA
- Popunjen, potpisani i overen Obrazac br. 4. Model Ugovora

Nekompletna ponuda biće odbijena kao neprihvatljiva.

Rok za dostavljanje ponude je 6 (šest) dana, računajući od dana kada je poslat zahtev za dostavljanje ponude, odnosno do dana **18.07.2022. godine do 11⁰⁰ časova.**

V Ponuda sa pripadajućom dokumentacijom, dostavlja se poštom ili lično, u zatvorenoj koverti overenoj pečatom, sa naznakom: **ne otvarati**, Ponuda –sanacija cevi-, na adresu: **JP „Toplifikacija“, Lazarevac, ul. Karađorđeva br.32.** Na poleđini koverte navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa Ponuđača, kao i ime osobe za kontakt.

Ponuda može biti dostavljena i na e-majl adresu milica.kovacevic@toplifikacija.net

Ponuda mora da bude podneta na preuzetom obrascu ponude koji je sastavni deo konkursne dokumentacije, pisana na srpskom jeziku, otkucana ili čitko ispisana i overena potpisom ovlašćenog lica, sa popunjениm i overenim svim obrascima koji čine tendersku dokumentaciju.

Važnost ponude ne može biti manja od 30 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

VI Kriterijum za ocenu ponuda je najniža ponuđena cena.

VII Naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora u roku do 5 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

VIII Vrednost u ponudi iskazuje se u dinarima bez obračunatog PDV-a.

Rok plaćanja ne može biti kraći od 8 (osam) dana.

IX OSTALO

Garancija za dobro izvršenje posla

Ponuđač je u obavezi da Naručiocu, uz ponudu, dostavi registrovanu blanko solo menicu, bez protesta, naplativu na prvi poziv, menično ovlašćenje na iznos od 10% ugovorene vrednosti i karton deponovanih potpisa, u roku od 3 dana od dana zaključenja ugovora koji je predmet ove javne nabavke, kojom bezuslovno i neopozivo **garantuje potpuno i savesno izvršenje ugovorenih obaveza do kraja ugovorenog garantnog roka**, sa rokom važenja 15 dana po isteku garantnog roka.

X Sva potrebna obaveštenja (u pogledu tehničkih pojašnjenja) mogu se dobiti od **Slavoljuba Mršovića, dipl.inž.maš.**, svakog radnog dana od 7⁰⁰ do 15⁰⁰ sati – koji je određen za kontakt sa Ponuđačima, s pozivom na broj: 069/8908289.



Obrazac br. 1.

PODACI O PONUĐAČU

Naziv Ponuđača	
Adresa Ponuđača	
Odgovorna osoba (Potpisnik ugovora)	
Osoba za kontakt	
Telefon	
Telefaks	
Elektronska pošta	
Tekući račun ponuđača sa nazivom Banke	
Matični broj Ponuđača	
Poreski i identifikacioni broj PIB	
Evedintiran broj za PDV	
Šifra delatnosti	

Datum:

Potpis ovlašćenog lica Ponuđača:

Pečat Ponuđača:

Obrazac br. 2.

IZJAVA

Predmet nabavke:

SANACIJA POSTOJEĆIH VRELOVODNIH CEVI Ø610/710

Ponuđač _____ potvrđuje, **pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću** da za navedenu nabavku ispunjava sledeće uslove:

1.	Privredni subjekat je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar
2.	Privredni subjekat i njegov zakonski zastupnik u prethodnih pet godina nije pravosnažno osuđen za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđen za krivična dela zloupotrebe u vezi sa javnim nabavkama, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare u obavljanju privredne delatnosti, krivično delo zloupotrebe službenog položaja i krivično delo poreske utaje
3.	Privredni subjekat je izmirio dospele poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje
4.	Privredni subjekat nije, u periodu od prethodne dve godine, povredio obaveze u oblasti zaštite životne sredine, socijalnog i radnog prava, obavezu isplate ugovorenih zarada ili drugih obaveznih isplata
5.	Privredni subjekat nije u sukobu interesa, u smislu Zakona o javnim nabavkama, koji ne može da se otkloni drugim merama
6.	Privredni subjekat nije pokušao da izvrši neprimeren uticaj na postupak odlučivanja naručioca ili da dođe do poverljivih podataka koji bi mogli da mu omoguće prednost u postupku javne nabavke

Datum:

Potpis ovlašćenog lica Ponuđača:

Pečat Ponuđača:

(Naziv i tačna adresa Ponuđača)

BROJ PONUDE: _____

Datum: _____

P O N U D A**1. Predmet ponude**

Predmet ponude je: SANACIJA POSTOJEĆIH VRELOVODNIH CEVI Ø610/710

2. Cena radova

Red. broj	Opis pozicije	Jed. mere	Količina	Jedinična cena (din)	Ukupna cena
1	2	3	4	6	7

I DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME

1	Sečenje postojećih cevi 610.0 x 7.1 / 710 u spirofalc izolaciji. Sečenje cevi se izvodi po opisu iz pozicije 2 tehničkih uslova. Seče se brucilicom sa pločom debljine 1mm	kom	6		
2	Angažovanje bravara prilikom podizanja, transporta, spuštanja i okretanja cevi na radnom platou	čas bravara	40		

Napomena: Cevi se seku na dužinu po opisu iz tačke 2 Zahteva za ponudu (Detaljnog opisa radova). Radovi obuhvataju sečenje cevi i izolacije na mestu sečenja cevi.

I UKUPNO DEMONTAŽA (Poz. 1 - 2)

II SANACIJA CEVI I OSLONACA**A ISECANJE NEISPRAVNIH OSLONACA**

1	Isecanje donjeg dela oštećene cevi u zoni oslonca sa isecanjem izolacije. Seče se segment cevi dužine 1200mm, segment obuhvata 1/3 cevi (ugao 120°).	kom	10		
---	--	-----	----	--	--

Napomena: Dužina 1200mm je neka prosečna dužina segmenta koji treba iseći.

B SANACIJA CEVI I OSLONACA

1	Izrada donjeg dela cevi Ø610 od segmenta nove cevi prema dimenzijama isečenih oštećenja na cevima. Izrada oslonca od UNP 300 profila i ploča koje zatvaraju profil. Ugradnja rebara za fiksiranje aluminijumske spojnice. Ofarbanu u 2 sloja osnovne boje	kompl.	10		
---	---	--------	----	--	--

2	Postavljanje kamene vune debljine 5cm. Izrada i ugradnja aluminijumske spojnica - fleke za zatvaranje izolacije na cevima. Pričvršćenje za rebra oslonca i spirofalc izolaciju pop nitnama. Zaptivanje spojnica silikonom.	kom	10		
3	Punjjenje izolacije PUR penom. Zatvaranje otvora za punjenje, stavljanje poklopaca od kanuze	kom	10		

Napomena: Dovoz materijala, sečenje na meru, montaža i zavarivanje, bušenje otvora za POP nitne. Ofarbanu u 2 sloja osnovne boje

II UKUPNO SANACIJA (Poz. A + B)

III MONTAŽA SANIRANE OPREME

1	Angažovanje bravara prilikom podizanja, transporta, spuštanja i okretanja cevi u postojećem betonskom kanalu	čas bravara	40		
2	ZAVARIVANJE SANIRANIH CEVI Ø 610.0 x 7.1 / 710 na mestima sečenja TIG postupkom sučeonim V varom.	kom	6		
3	Postavljanje kamene vune debljine 5cm. Izrada i ugradnja aluminijumske spojnica - Ø710 x 600. Pričvršćenje za rebra oslonca i spirofalc izolaciju pop nitnama. Zaptivanje spojnica silikonom. Punjenje PUR penom.	kom	6		
III	MONTAŽA SANIRANE OPREME				

IV RADIOGRAFSKO SNIMANJE VAROVA

1	Radiografsko snimanje sučeonog varu na donjem delu cevi Ø610 od segmenta nove cevi, prosečna dužina varu 3800 mm	kom	10		
2	Radiografsko snimanje sučeonog varu spajajući cevi Ø610	kom	6		
IV	RADIOGRAFSKO SNIMANJE SUČEONIH VAROVA (Poz. 1 - 2)				

REKAPITULACIJA					
I	DEMONTAŽA OPREME	PPOSTOJEĆE			
II	SANACIJA CEVI I OSLONACA				
III	MONTAŽA SANIRANE OPREME				
IV	RADIOGRAFSKO SNIMANJE SUČEONIH VAROVA				
UKUPNO					

Cene su date bez poreza na dodatu vrednost.

3. Rok završetka

Rok za završetak je _____ kalendarskih dana, računajući od dana uvođenja u posao.

4.Način plaćanja

U roku od _____ dana, od datuma ispostavljanja računa na arhivu Kupca.

5. Garantni rok

Za izvedene radeve dajemo garanciju od _____ meseci.

6. Način davanja garancije za dobro izvršenje posla

U slučaju prihvatanja naše ponude i zaključenja ugovora o izvođenju radova, koji je predmet ove nabavke, dostavljamo Naručiocu registrovanu blanko solo menicu, bez protesta, naplativu na prvi poziv, menično ovlašćenje na iznos od 10% ugovorene vrednosti i karton deponovanih potpisa, u roku od 3 dana od dana zaključenja ugovora koji je predmet ove javne nabavke, kojom bezuslovno i neopozivo **garantuje potpuno i savesno izvršenje ugovorenih obaveza do kraja ugovorenog garantnog roka**, sa rokom važenja 15 dana po isteku garantnog roka.

7.Opcija ponude

Ova ponuda ima važnost od _____ dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

Datum:

Potpis ovlašćenog lica Ponuđača:

Pečat Ponuđača:

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA
Model Ugovora

Zaključen između:

1. **JAVNOG PREDUZEĆA ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE „TOPLIFIKACIJA“** Lazarevac, sa sedištem u Lazarevcu, u ul. Karađorđeva broj 32, koga zastupa direktor Mr Vukašin Janjević, dipl.ecc (u daljem tekstu: **Investitor**), Matični broj: 20199601, PIB: 104643237,

i

2. _____, sa sedištem u _____, (u daljem tekstu: **Izvođač**), Matični broj: _____, PIB: _____, broj tekućeg računa: _____

PREDMET

Član 1.

Ugovorne strane utvrđuju da predmet ovog Ugovora čini izvođenje **SANACIJA POSTOJEĆIH VRELOVODNIH CEVI Ø610/710**, u svemu kako je to dato zahtevom Investitora i Ponudom Izvođača br. _____ od _____ 2022. godine, koja je sastavni deo ovog Ugovora.

CENA

Član 2.

Ugovarači su saglasno utvrdili da je cena za radove koji su predmet ovog Ugovora utvrđena u Ponudi Izvođača i iznosi:

DINARA: _____
(slovima: _____ dinara)

U cenu nije uračunat porez na dodatu vrednost, koji pada na teret Investitora.

Izvođač je obavezan da Investitoru preda registrovanu blanko solo menicu, bez protesta, naplativu na prvi poziv, menično ovlašćenje na iznos od 10% ugovorene vrednosti i karton deponovanih potpisa, u roku od 3 dana od dana zaključenja ugovora koji je predmet ove javne nabavke, kojom bezuslovno i neopozivo **garantuje potpuno i savesno izvršenje ugovorenih obaveza do kraja ugovorenog garantnog roka**, sa rokom važenja 15 dana po isteku garantnog roka.

USLOVI PLAĆANJA

Član 3.

Ugovarači su se sporazumeli da će novčani iznos iz člana 2. ovog Ugovora, Naručilac platiti u roku do _____ (_____) dana, od dana prijema ispravnog računa (eFaktura).

Kreirana i registrovana faktura dostavlja se preko Sistema e-faktura (SEF-a) u elektronskoj formi.

Isporučilac je u obavezi da fakturu registruje preko odgovarajuće veb aplikacije koja je sastavni deo sistema elektronskih faktura u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju („Službeni glasnik RS“ broj 44/2021 i 129/2021), kao i Pravilnikom o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura („Službeni Glasnik RS“ broj 69/2021, 132/2021 i 46/2022)

Privremene situacije i okončanu situaciju Izvođač ispostavlja na osnovu količina radova overenih u građevinskoj knjizi, a prema jediničnim cenama iz usvojene ponude.

Investitor će uplatu izvršiti u korist tekućeg računa Izvođača, br. _____, kod banke _____.
(naziv i mesto)

ROK RADOVA

Član 4.

Izvođač se obavezuje da sa izvođenjem radova iz člana 1. ovog Ugovora započne kada se za to steknu uslovi, nakon obostranog potpisivanja ovog Ugovora, u skladu sa dinamičkim planom (termin plan), koji će usaglašeno doneti Investitor i Izvođač, uz obavezno poštovanje roka izvođenja radova iz usvojene ponude izvođača.

Član 5.

Rok radova iz člana 6. ovog Ugovora opravdano se produžava nastankom i delovanjem sledećih slučajeva i uzroka:

- usled dejstva više sile (elementarne nepogode, ratno stanje i dr.) za onoliko vremena koliko te okolnosti traju;
- ako dođe do izmena i dopuna tehničke dokumentacije, koje uslovljavaju zastoje više od 3 (tri) dana;
- ako zbog uvođenja mera ili donošenja akta nadležnog organa dođe do zastoja ili prekida u izvođenju radova.

Izvođač je dužan da o nastanku i prestanku dejstva više sile i drugih razloga, zbog kojih je došlo do prestanka radova, pismeno obavesti Investitora, odmah po nastupanju istih.

Svi zastoji i prekidi predviđeni prethodnim stavom upisuju se u Građevinski dnevnik i za zbir svih zastoja i prekida, opravdano se produžava rok završetka radova.

Član 6.

U slučaju da Izvođač ne ispoštuje utvrđene rokove izvođenja radova iz člana 6. ovog Ugovora, Investitor ima pravo da zahteva:

- ispunjenje Ugovora i naknadu štete nastalu zastojem u visini pričinjene štete,
- isplatu ugovorene kazne u visini od 1% od ugovorene vrednosti radova za svaki dan zakašnjenja u odnosu na ugovoren i rok, a najviše 5% od ukupne vrednosti ugovora, bez posebne saglasnosti Izvođača. Zaračunate penale Investitor može umanjiti od računa Izvođača radova.

POSEBNE OBAVEZE INVESTITORA

Član 7.

Investitor se obavezuje da:

- Preda primerak tehničke dokumentacije na osnovu kojeg se izvode radovi;
- Obezbedi o svom trošku opremu potrebnu za ugradnju, koja se nalazi u magacinu Investitora u Lazarevcu;
- Izvođaču radova odmah nakon obostranog potpisivanja ovog Ugovora omogući nesmetan pristup mestu izvođenja radova i priključke na električnu energiju i vodu, gde je to tehnički izvodljivo (ukoliko to nije tehnički moguće ova obaveza je na strani Izvođača);
- imenuje lica za vršenje stručnog nadzora i rešenje bez odlaganja dostavi odgovornom licu Izvođača;
- da po završetku radova stručni nadzor overi Građevinsku knjigu.

POSEBNE OBAVEZE IZVOĐAČA

Član 8.

Izvođač radova se obavezuje da:

- radove izvede u skladu sa usvojenom ponudom;
- izvrši o svom trošku utovar, prevoz i istovar opreme na mesto ugradnje iz magacina Investitora u Lazarevcu;
- radove izvede osoblje osobljeno za stručno i kvalitetno izvršenje posla;
- imenuje odgovorno lice – odgovornog Izvođača radova i da rešenje dostavi Investitoru;
- garantuje za bezbednost preuzete opreme iz magacina investitora, računajući od momenta preuzimanja do ugradnje;
- sačini i dostavi radi potpisivanja Investitoru Sporazum o međusobnim odnosima i obavezama u sprovođenju mera bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih koji dele radni prostor, odnosno radnu okolinu vezano za izvođenje radova, obezbedi smeštaj svog ljudstva i sopstvenog alata (na lokaciji koju obezbedi Investitor), lična zaštitna sredstva svojih zaposlenih, prevoz, ishranu, mesto izvođenja radova u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu;
- obezbedi potrebnu mehanizaciju sa gorivom, sitan potrošni materijal (elektrode, žice za varenje, tehnički gas, brusne ploče za sečenje i dr.), opremu i alat za izvođenje radova;
- Investitoru dostavlja uredno overene privremene i okončanu situaciju;
- po završetku radova ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada i očisti gradilište od otpadaka koje je napravio, najkasnije u roku od 10 dana. U protivnom, investitor ima pravo da angažuje drugo pravno ili fizičko lice radi otklanjanja nedostataka na teret izvođača;
- po završetku radova sačini Zapisnik o primopredaji radova.

PRIMOPREDAJA

Član 9.

Primopredaju izvršenih radova obaviće Komisija sastavljena od predstavnika ugovornih strana, sačiniće Zapisnik o izvršenoj primopredaji, koji predstavlja osnov za konačan obračun i plaćanje izvršenog posla. Nadzorni organi Investitora i Izvođača radova prisustvuju radu Komisije i daju potrebne informacije.

GARANCIJA

Član 10.

Izvođač garantuje da će ugovorene poslove izvršiti u svemu prema pravilima struke i usvojenim tehničkim propisima i standardima za ovu vrstu posla, sa garancijom za izvedene radove od _____ meseca računajući od dana izvršene primopredaje radova.

Ukoliko u garantnom roku Investitor utvrdi da na radovima koji su predmet ovog ugovora ima skrivenih nedostataka, Izvođač se obavezuje da iste o svom trošku ukloni bez odlaganja, a ukoliko ne započne sa otklanjanjem skrivenih nedostataka najkasnije 24 časa po obaveštavanju, Investitor će pristupiti otklanjanju skrivenih nedostataka, s tim što će sve troškove koji nastanu po tom osnovu fakturisati Izvođaču.

OSTALE ODREDBE

Član 11.

Ugovarači su se saglasili da će sve eventualne sporove rešavati sporazumno, po potrebi sačiniti Aneks ovom Ugovoru, a u slučaju da do sporazuma ne dođe, zajedno ugovaraju kao nadležan Privredni sud u Beogradu.

Član 12.

Za sve što nije regulisano odredbama ovog Ugovora, primeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o planiranju i izgradnji i drugi pozitivno pravni propisi vezani za vrstu posla koji je predmet ovog Ugovora.

Član 13.


Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja.

Član 14.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 /četiri/ istovetnih primeraka, od kojih po 2 /dva/ primerka za svaku ugovornu stranu.


IZVOĐAČ



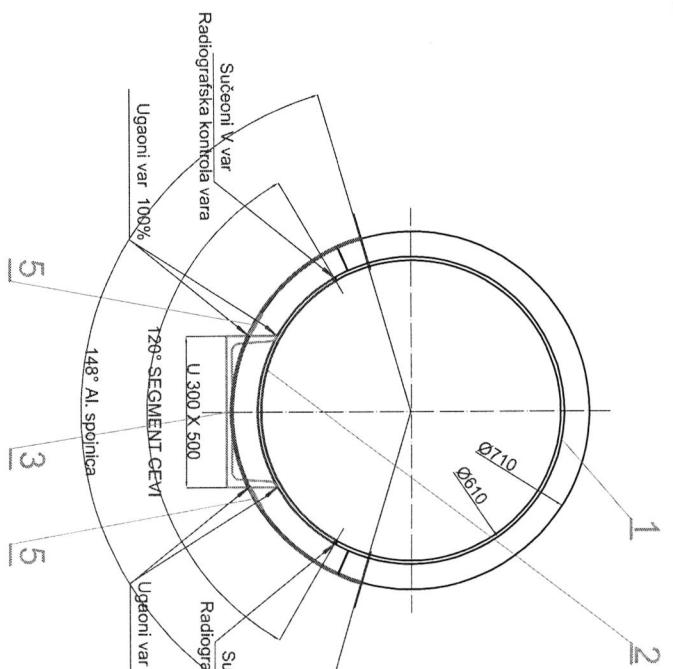


Poz 2, segment cevi

1/3 cevi Ø610



Poz 4, bočni poklopac
debljina poklopcu 5 mm, kom 2




Poz 3, oslonac
U300 x 500, kom 1



Poz 7, Aluminijumska spojница - fleka

debljina lima 0,7 mm, kom 1

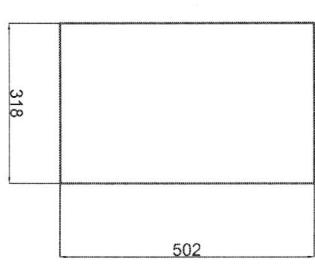


1400

Poz 5, pravo rebro


debljina rebra 3 mm, kom 2



Poz 6, kružno rebro
širina kružnog rebra 50mm, kom 2



Poz 1, Postojeća cev Ø610/710

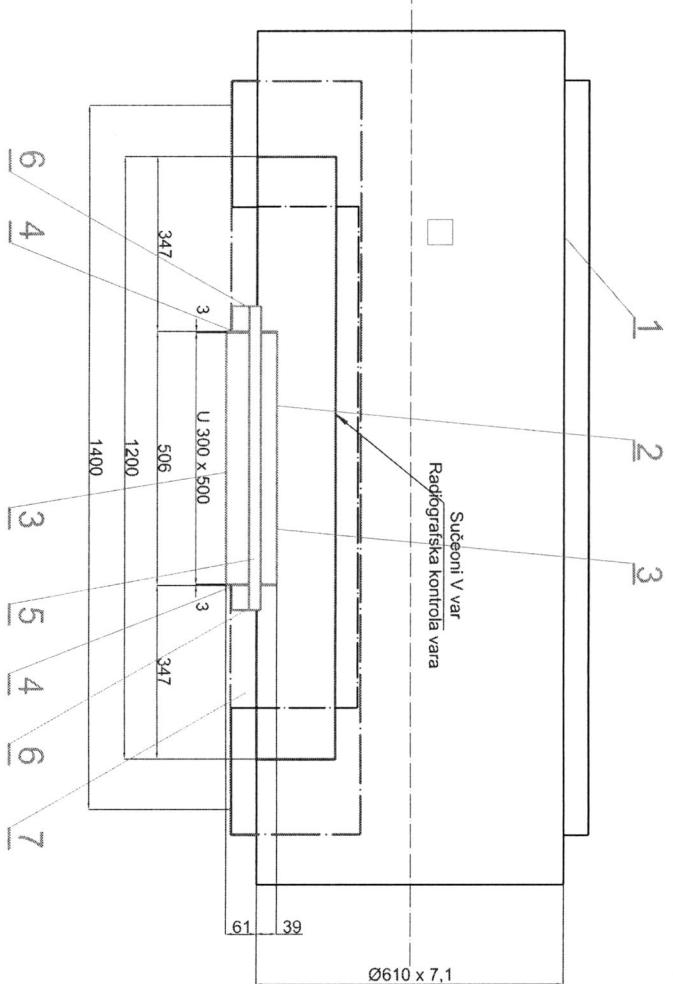

**Sanacija postojećih cevi
Ø610/710 na prelazu**

